


## 三、測定結果（工音字第TL0495號）

1.測定日期：92.06.13

2.溫度：28.1℃

濕度：60%

3.各音程之透過損失：

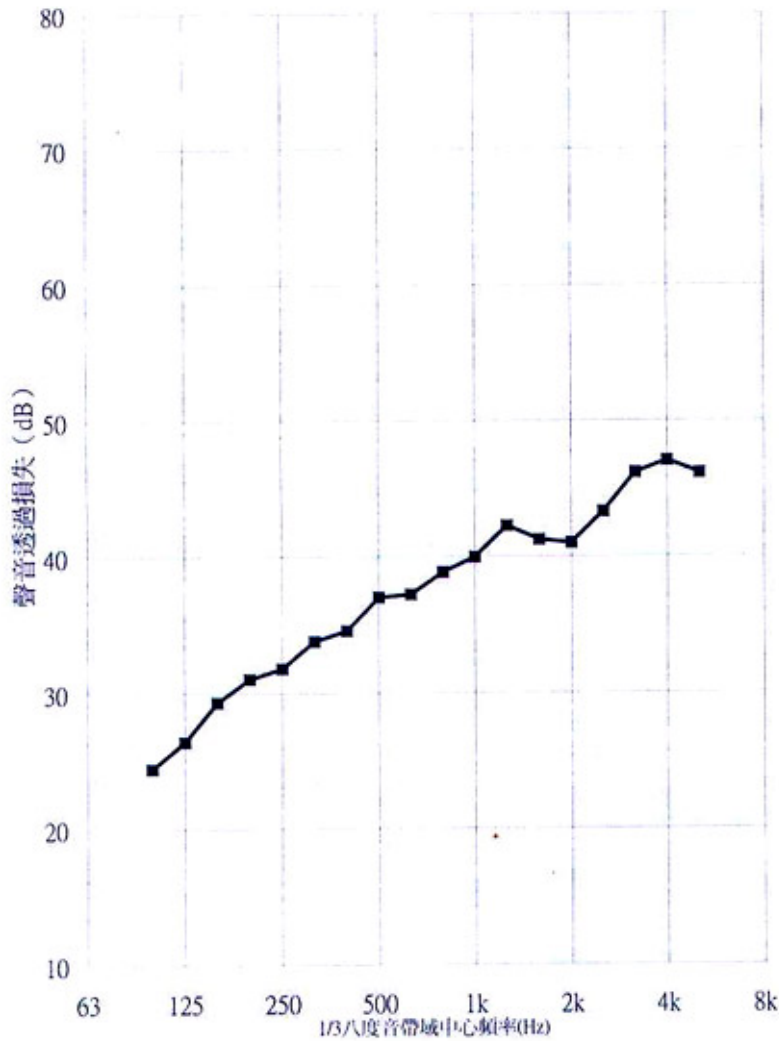

中心頻率 (Hz)	聲音透過損失 (dB) (1/3)
100	24
125	26
160	29
200	31
250	32
315	34
400	35
500	37
630	37
800	39
1k	40
1.25k	42
1.6k	41
2k	41
2.5k	43
3.15k	46
4k	47
5k	46

備註

※上圖表為 大同鋁業股份有限公司 TCW147- 847推射窗之測試結果。

※ 依CNS 10486 評估為 35等級、ASTM E413 評估 STC=40。