


三、測定結果（工音字第TL0389號）

1.測定日期：90.06.04

2.溫度：29.3℃

濕度：74%

3.各音程之透過損失：

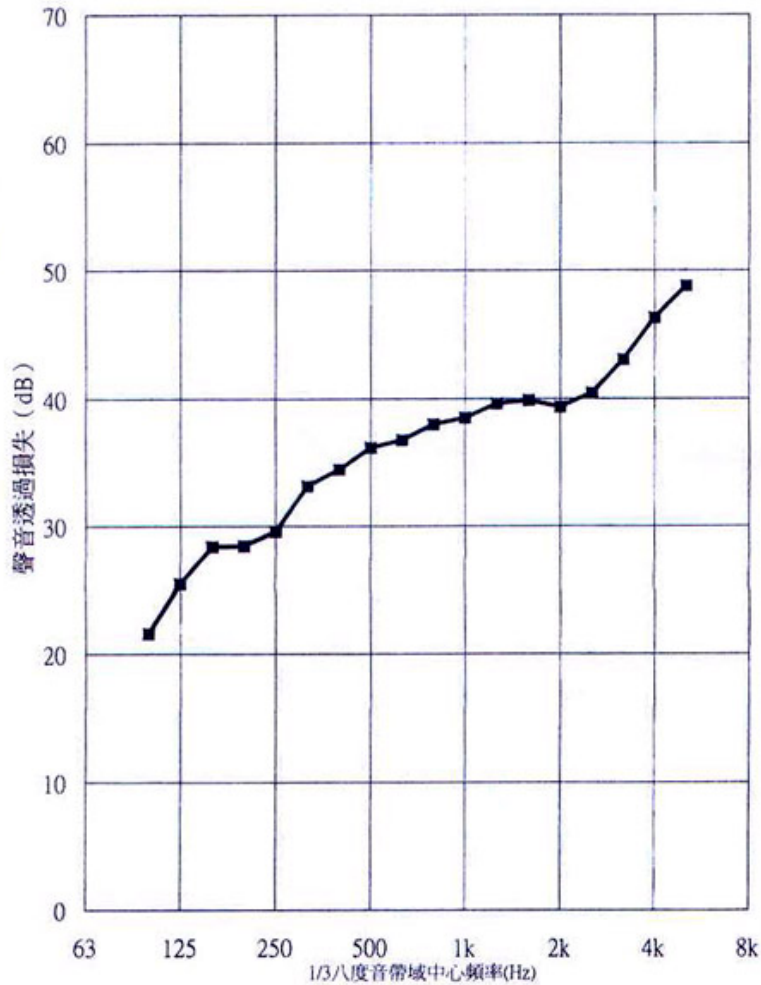

中心頻率 (Hz)	聲音透過損失 (dB) (1/3)
100	22
125	25
160	28
200	28
250	30
315	33
400	34
500	36
630	37
800	38
1k	39
1.25k	40
1.6k	40
2k	39
2.5k	40
3.15k	43
4k	46
5k	49

備註

※上圖表為 大同鋁業股份有限公司 TSW870-1270系列隔音氣密窗之測試結果。
 ※ 依CNS A 3196評估為 35等級、ASTM E413 評估 STC=38。